


床衝撃音レベル簡易測定結果

(場所 日本建築総合試験所)

(試験日 2009年 6月 26日)

[低減量等級]

低減量等級: $\Delta LL(I)-4$ (LL-45)

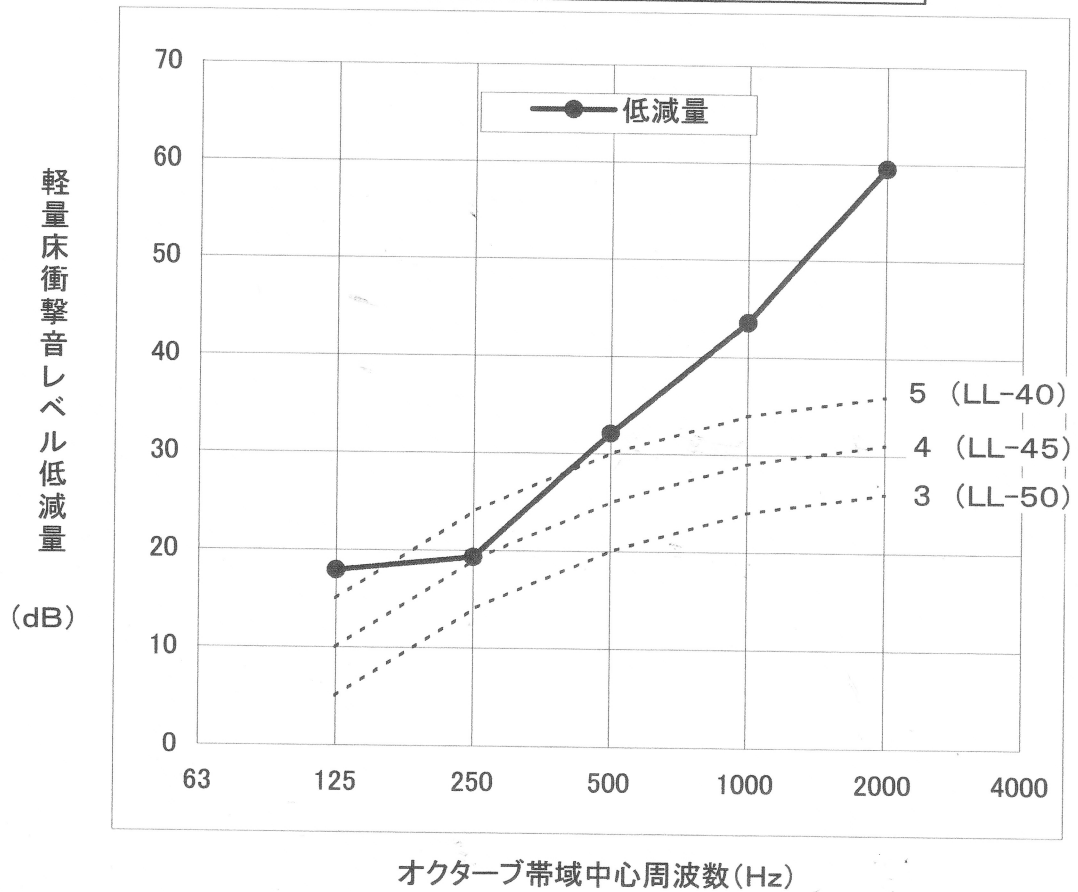

[測定]

- ・ メーカー名 ... 有限会社特殊建販
- ・ 試験体サイズ ... 22.0t*455*915mm
- ・ フローリング ... パイン無垢フローリング 15.0t*110*910mm
- ・ 温湿度 ... 音源室 25℃ 54% 受信室 25℃ 76%
- ・ 試験室 ... 実大 150mm

[判定]

- ・ 低減量等級 $\Delta LL(I)4$ をクリアしており 床軽量衝撃音 LL-45 該当商品である